


このグラフは、宮川から取水できる条件を月日と取水量で表したものです。

粟生頭首工地点で、宮川の河川に水が豊富にないと新規分の取水ができません。4月20日までは冬期かんがい期間の取水量となります。

宮川ダムにはかんがい用の水利権750万トンの水がありますが、これは4月11日以降にしか使うことが出来ません。

よって、代掻き、田植えは4月11日以降でお願いしています。

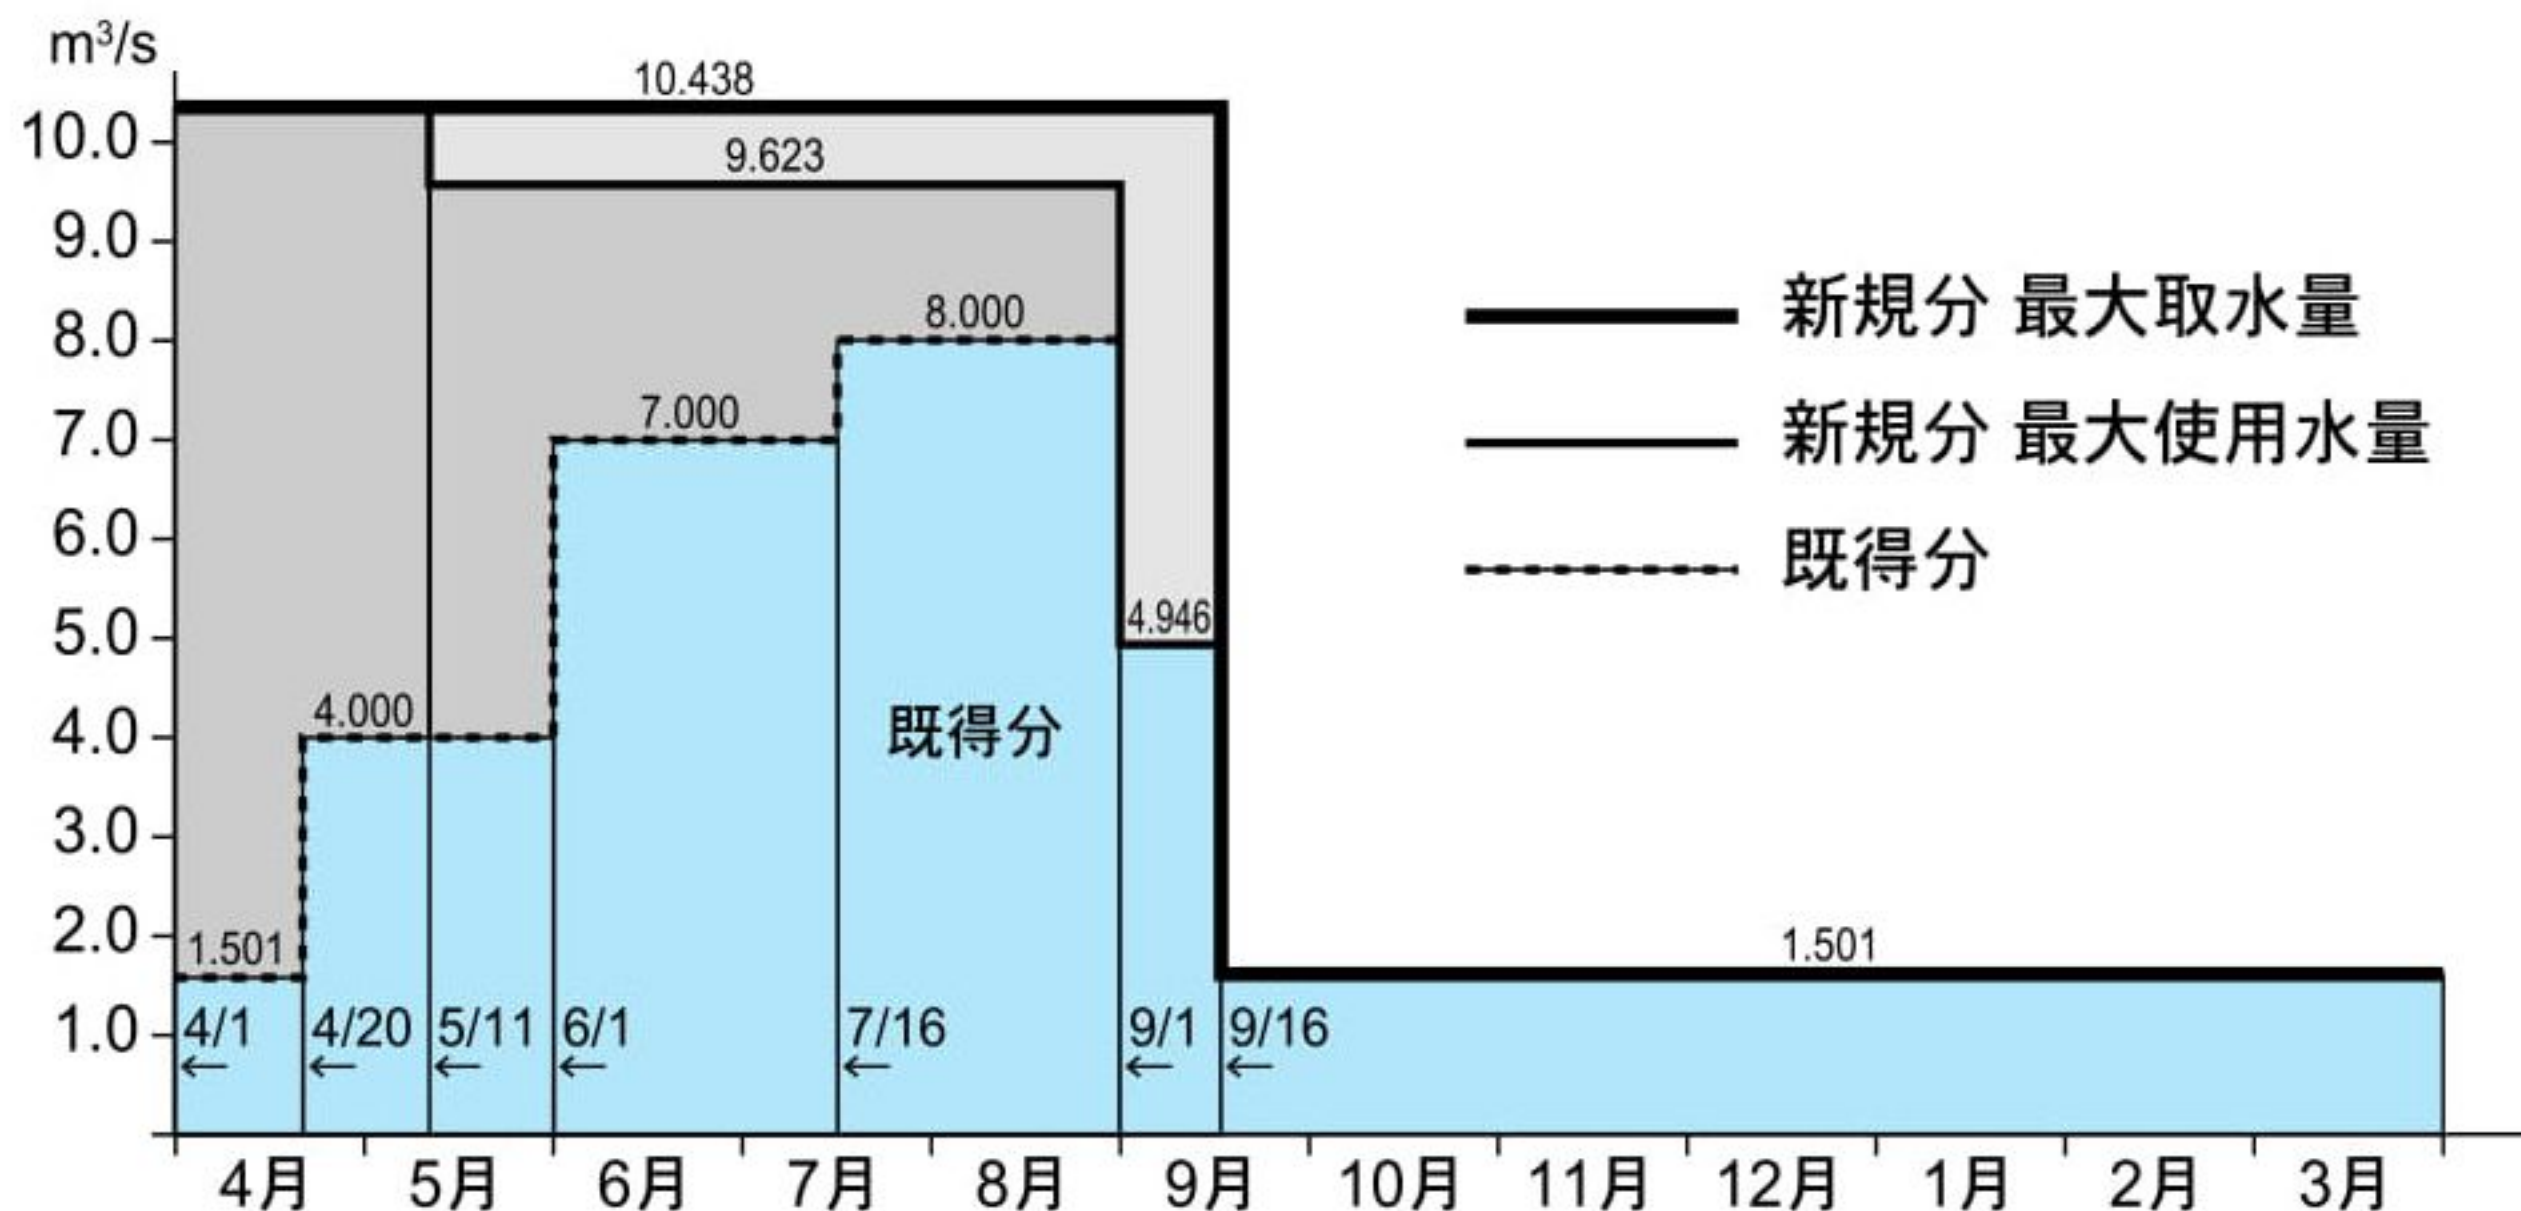

さらに、宮川用水は、1年間に取水できる量が決まっています。

最大取水量：85,122千トンです。これ以上取水することは許されません。